


Váltófűtés

Váltófűtőtestek



Rendszervázlat

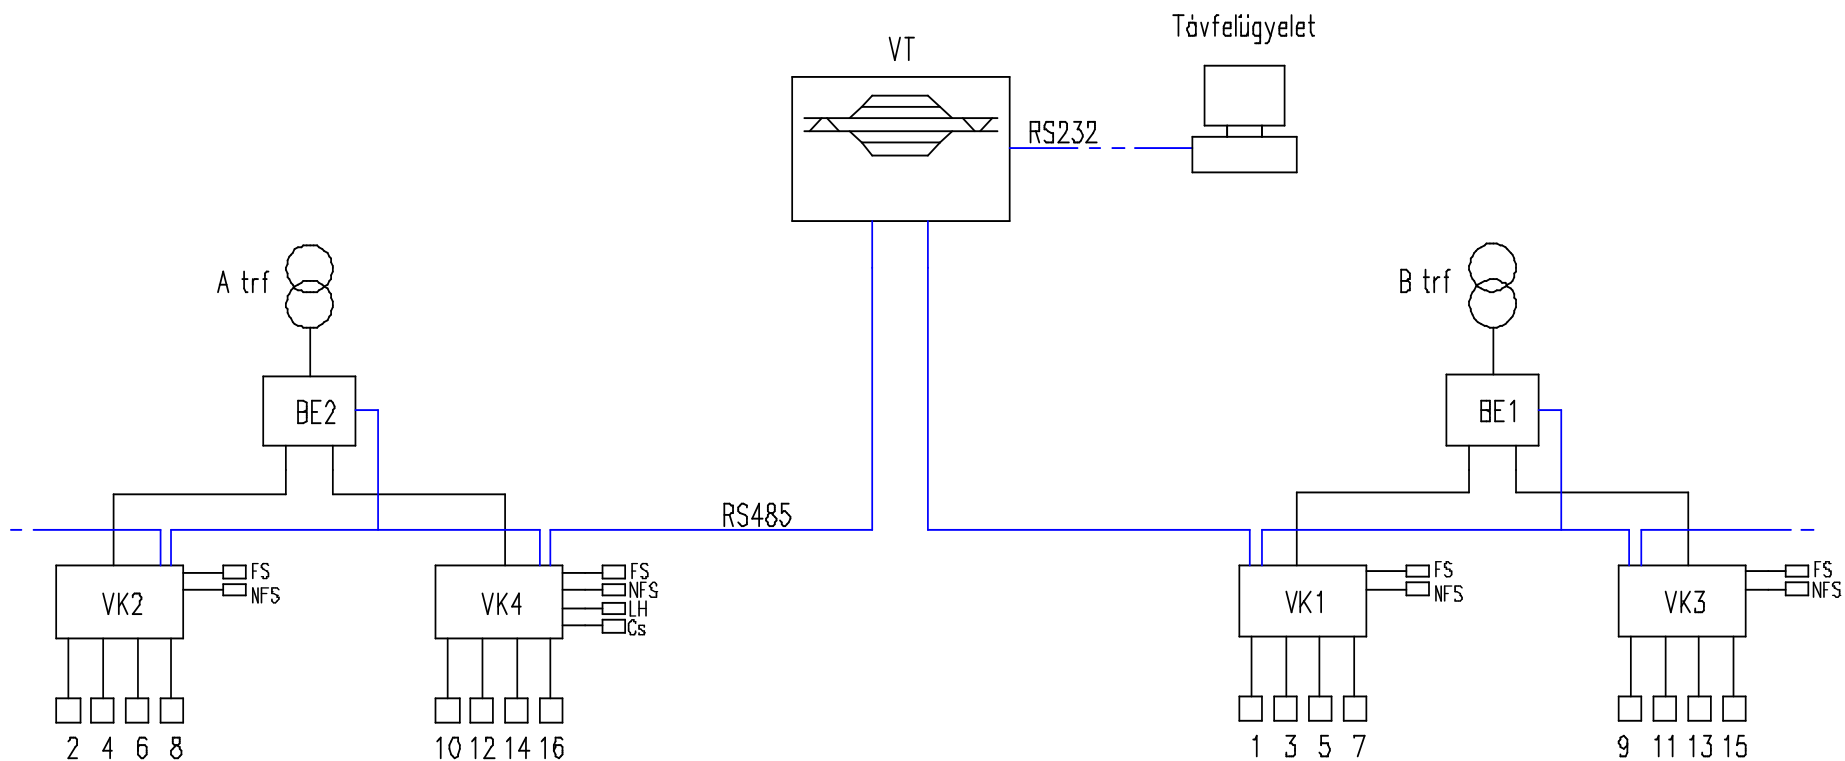



Oszloptranszformátor állomás és váltófűtés körzetvezérlő szekrény



A szekrények nyitva



Oszloptranszformátor vezérlő szekrény



Körzetvezérlő szekrény



7-es munkahely FET 1. képernyő (a)

2006.09.29, péntek

09:45:57

Sopron FET központ

Bük FET

FET kezelések

HÜ-SK-7

FET
diszpécser

Vezérlőszekrény ajtó nyitva

Fázishiba

Kismegszakító kilódott

Tűlfesz.védelem működött

KVA2 (páros):

KI

VEZ

KÉZI

VEZ

AUTO

VEZ

KVA1 (páratlan):

KI

VEZ

KÉZI


VEZ

AUTO

VEZ

Mérés

Jelzés

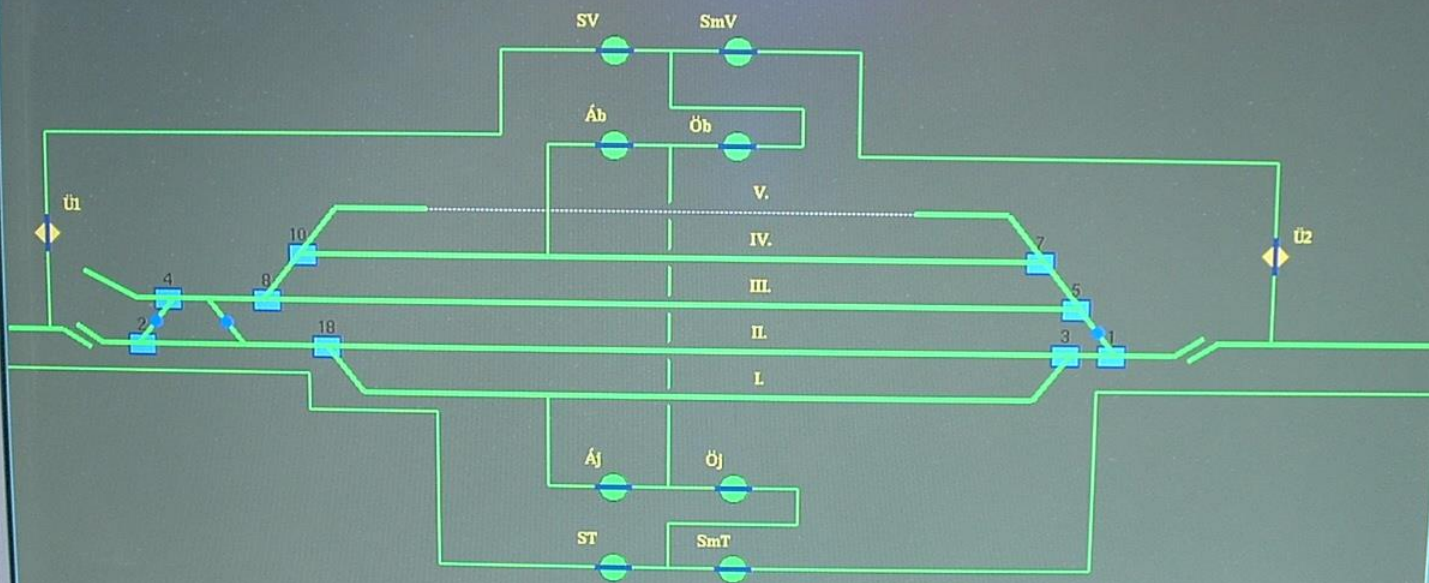

KOFÉ áttek.

FET áttek.

Jegyzet

RTU

09:20:39.005 HS FSP02/m-1 modul hibajelzése fellépett -
09:20:39.005 HS FSP02/m-1 modul hibajelzése fellépett -
09:20:41.165 HS FSP02/m-1 modul hibajelzése megszűnt -
09:20:41.165 HS FSP02/m-1 modul hibajelzése megszűnt -



Győr váltófűtés


Főkapcsoló helyi üzemben

Meteorológiai adatok

Léghőmérséklet 3,0 °C

Csapadék hiba

Kezelői munkahely

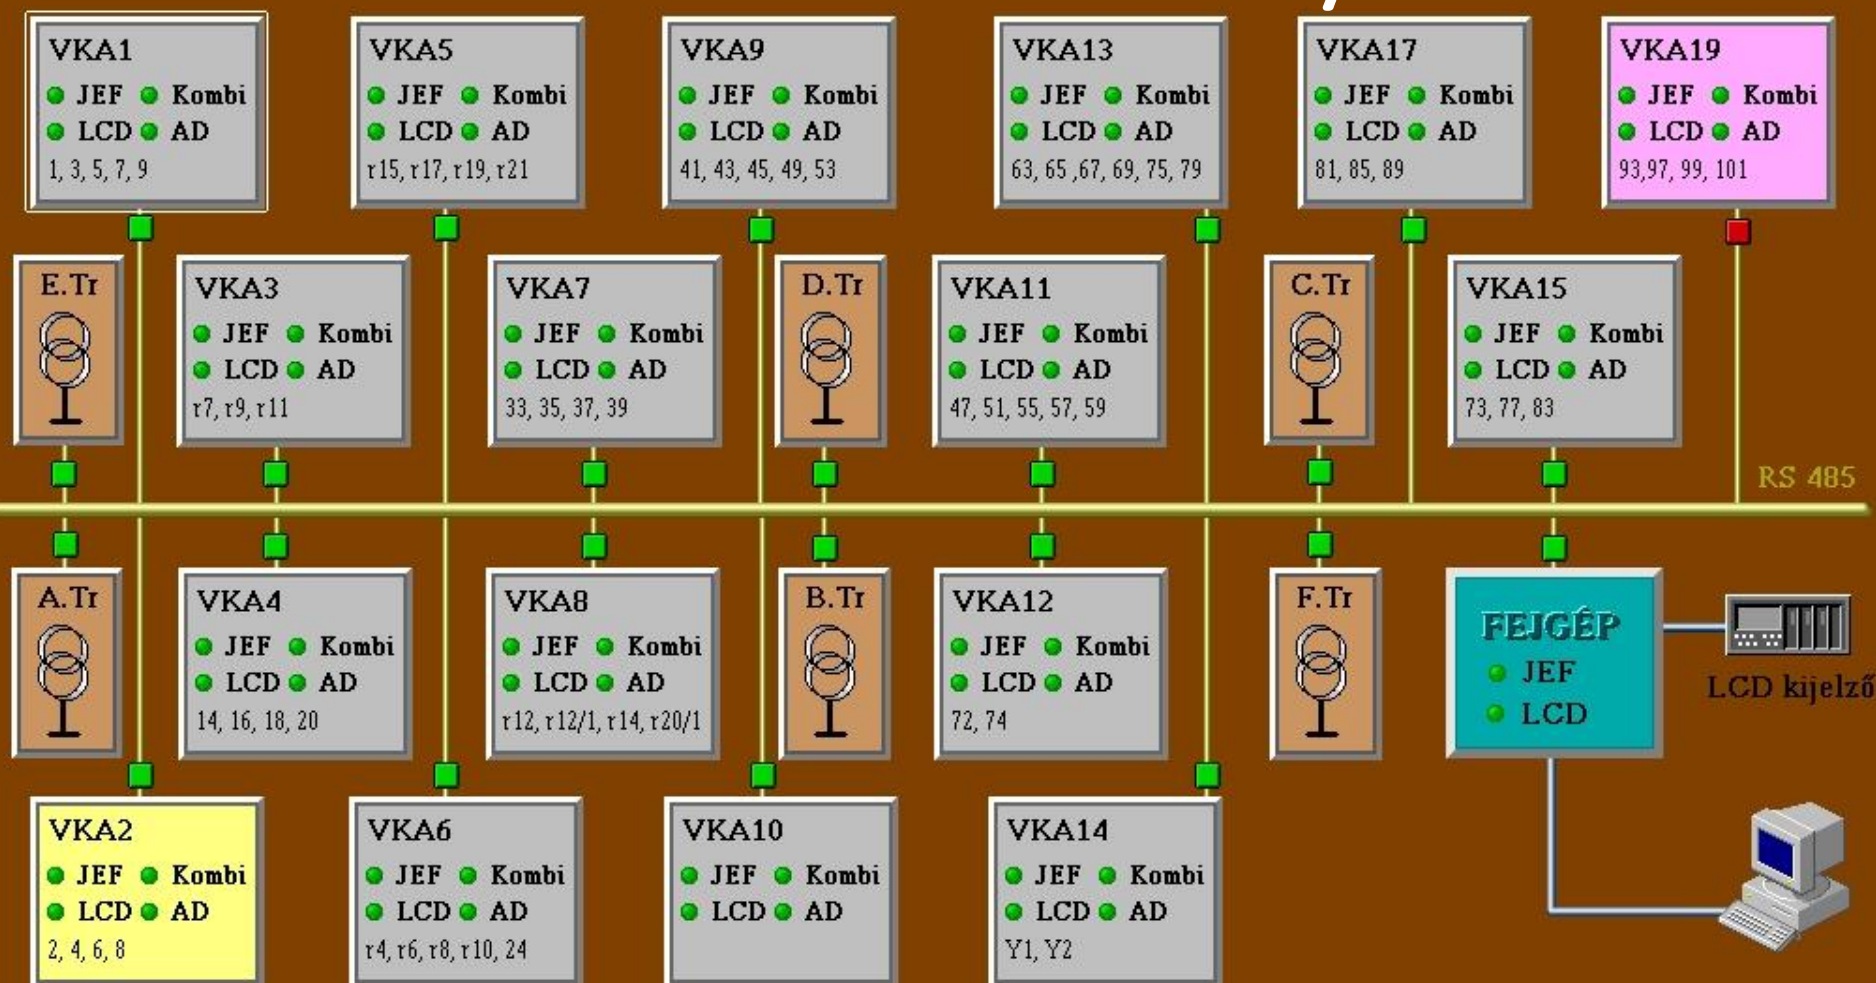

Részletes monitorábra

